


Série CL

20 A 600 V, Socle entériné pour transformateurs

Spécifications

- Gamme de conducteurs : 14-10 AWG
- Connecteurs de type tunnel en aluminium, côtés charge et secteur
- Conjoncteur de circuit pour couper le courant au transformateur lors de l'enlèvement du compteur
- Ouverture dans paroi supérieure pour alimentation aérienne seulement


- Anneau à vis fourni
- Boîtier de type 3R étanche aux intempéries



N° de cat.	Description	Dimensions (po)			Poids unitaire	
		H	L	P	lb	kg
4 Mâchoires						
CL4-V	Conjoncteur, côté gauche	9¼	7⅞	3¼ ₁₆	7	3,1
CL4-TV	Conjoncteur, côté gauche, sans ouverture pour manchon	9¼	7⅞	3¼ ₁₆	7	3,1
5 Mâchoires						
CL5-V	Conjoncteur, côté gauche (la mâchoire du bas à droite sert de support seulement)	9¼	7⅞	3¼ ₁₆	7	3,1



Schémas

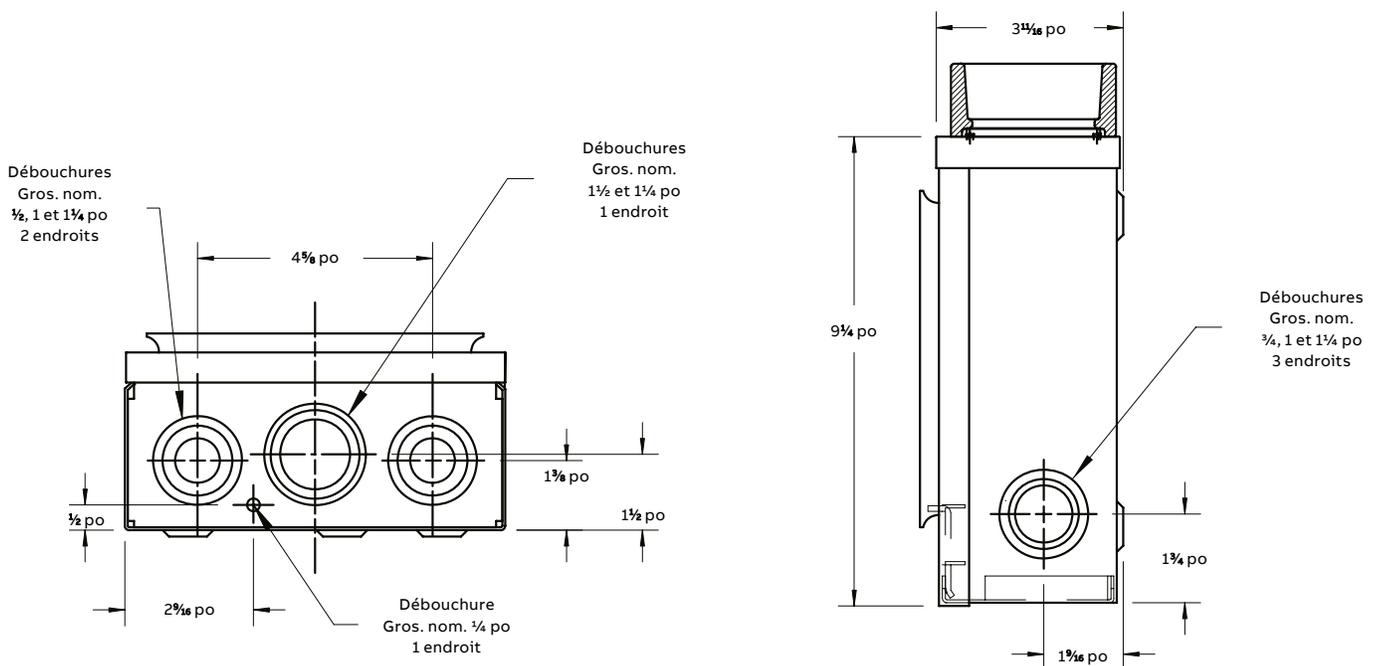

Série CT-SWL

20 A 600 V; Socle entériné pour transformateurs avec interrupteur d'essai

Spécifications

- Gamme de conducteurs : 14-10 AWG
- Connecteurs de type tunnel en aluminium, côtés charge et secteur
- Sert exclusivement au service souterrain
- Le couvercle du compartiment de l'interrupteur d'essai est retenu par le couvercle du haut et par un dispositif de verrouillage inviolable à ouverture plus grande pour coussin protecteur (diam. de 0,375 po)
- Interrupteur d'essai inclus avec ces modèles
- Unités précâblées de la base à l'interrupteur d'essai
- Dispositif inviolable fourni pour anneau du compteur
- Boîtier de type 3R étanche aux intempéries



N° de cat.	Description	Dimensions (po)			Poids unitaire	
		H	L	P	lb	kg
4 Mâchoires						
CT104-SWL	Unité précâblée en usine avec dispositif inviolable de verrouillage sur le couvercle du bas	19 $\frac{3}{8}$	11 $\frac{13}{16}$	5 $\frac{7}{16}$	18	8,2
CT104-6SWL	Unité précâblée en usine avec dispositif inviolable de verrouillage sur le couvercle du bas (approuvée Enmax) 5e mâchoire en position 6h	19 $\frac{3}{8}$	11 $\frac{13}{16}$	5 $\frac{7}{16}$	18	8,2
CT104-5SWLHQ	Socle de compteur entériné pour transformateur 20 A autorisé par Hydro-Québec	18	8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{1}{2}$	11	5,4
5 Mâchoires						
CT105-SWLMH	Socle de compteur entériné pour transformateur 20 A autorisé par Manitoba Hydro	19 $\frac{3}{8}$	11 $\frac{13}{16}$	5 $\frac{7}{16}$	21	9,5
CT105-SWLHO	Socle de compteur entériné pour transformateur 20 A autorisé par Hydro One	18	8 $\frac{1}{8}$	4 $\frac{3}{16}$	13	6
6 Mâchoires						
CT106-SWL	Unité précâblée en usine avec dispositif inviolable de verrouillage sur le couvercle du bas	19 $\frac{3}{8}$	11 $\frac{13}{16}$	5 $\frac{7}{16}$	21	9,5
CT106-SWLNL	Socle de compteur entériné pour transformateur 20 A autorisé par Terre-Neuve	19 $\frac{3}{8}$	11 $\frac{13}{16}$	5 $\frac{7}{16}$	21	9,5
8 Mâchoires						
CT108-SL	Socle de compteur entériné pour transformateur 20 A autorisé par Epcor	19 $\frac{3}{8}$	11 $\frac{13}{16}$	5 $\frac{7}{16}$	21	9,5
13 Mâchoires						
CT113-SWL	Unité précâblée en usine avec dispositif inviolable de verrouillage sur le couvercle du bas	19 $\frac{3}{8}$	12	5 $\frac{3}{8}$	21	9,5
CT113-SWLNL	Socle de compteur entériné pour transformateur 20 A autorisé par Terre-Neuve	19 $\frac{3}{8}$	12	5 $\frac{3}{8}$	21	9,5



Schémas

